


## 別添資料 5 供給処理施設の現況

※供給処理施設の現況は、2020 年度の調査による。

### (1) 現況給水処理施設

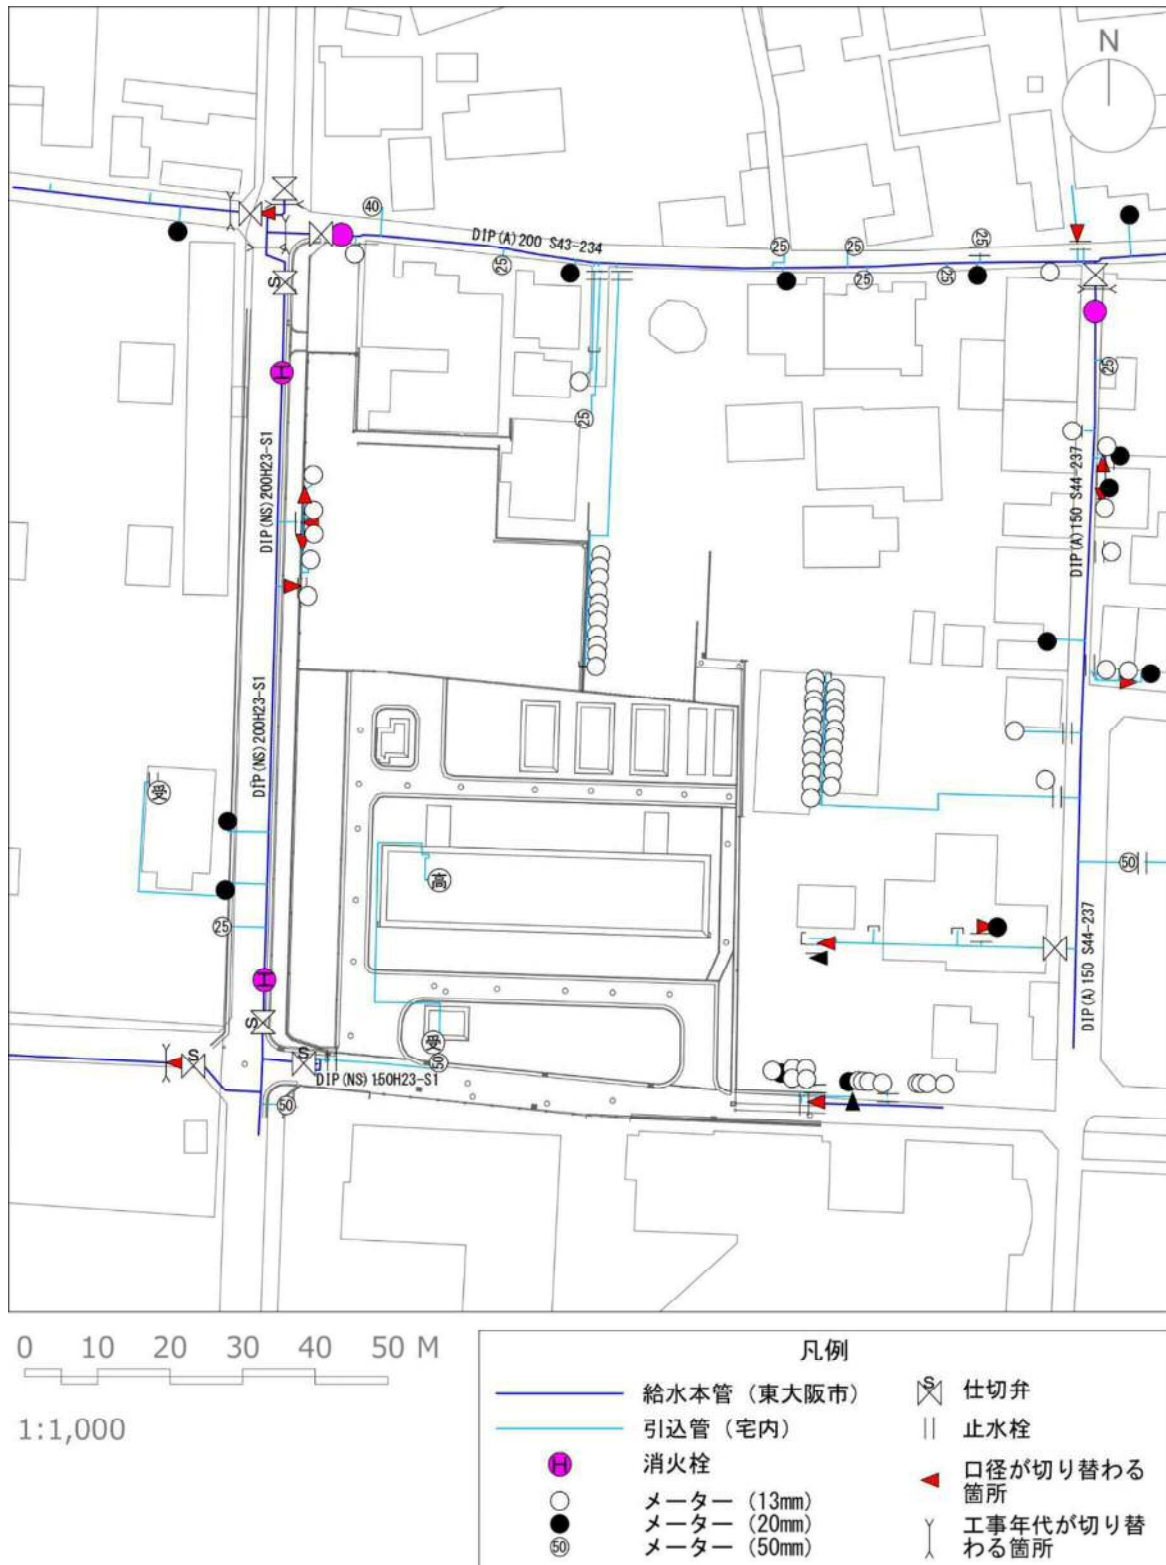


※東大阪市上下水道局 参考図を基に作成 (凡例は給水課ヒアリングにより整理)

(2) 現況排水処理施設



※東大阪市公共下水道台帳を基に作成

(3) 現況電力・電話供給処理施設

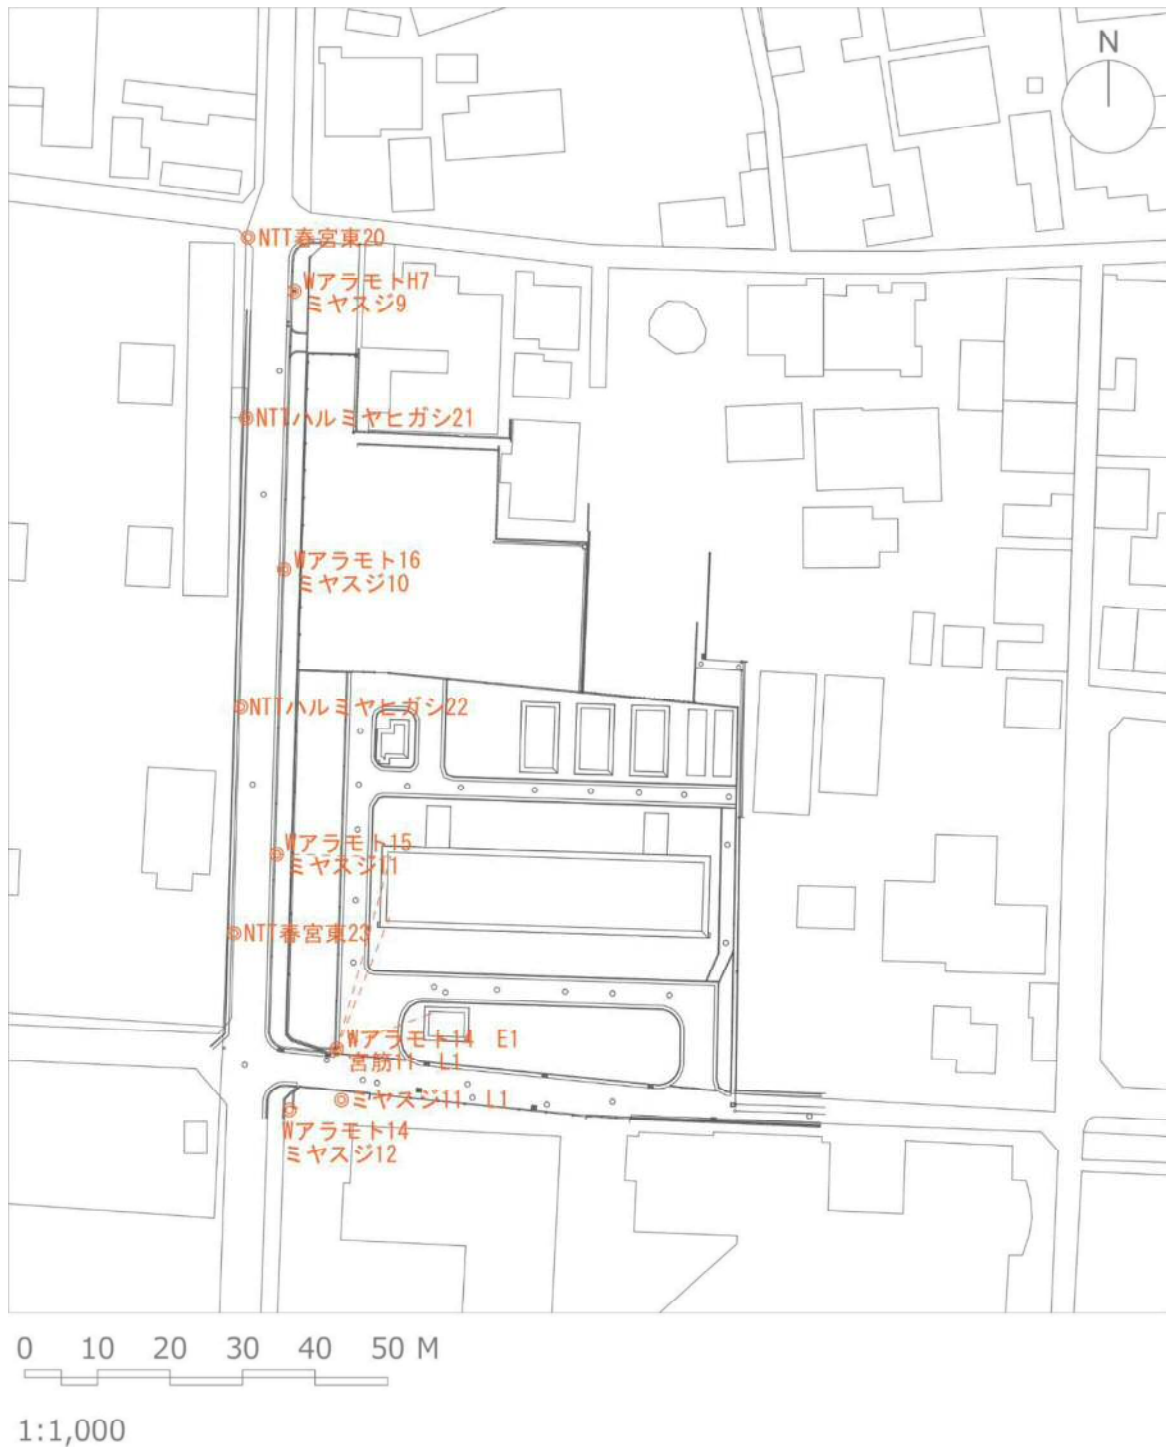

※電柱位置・番号札（2段併記は共用柱）は現地調査による

#### (4) 現況ガス供給処理施設




| 凡例       |       |
|----------|-------|
| 低圧導管（管径） | 線種    |
| 50mm未満   | ----- |
| 50mm     | ----- |
| 80mm     | ----- |
| 100mm    | ----- |
| 150mm    | ----- |
| 200mm    | ----- |

※インターネットガス埋設管調査サービス ガスNAVIくん（大阪ガス）参考図を基に作成

※低圧管のみ記載（高圧管、中圧管、引込管（供給管）及び敷地内のガス管は記載無し）

(5) 現況消火設備

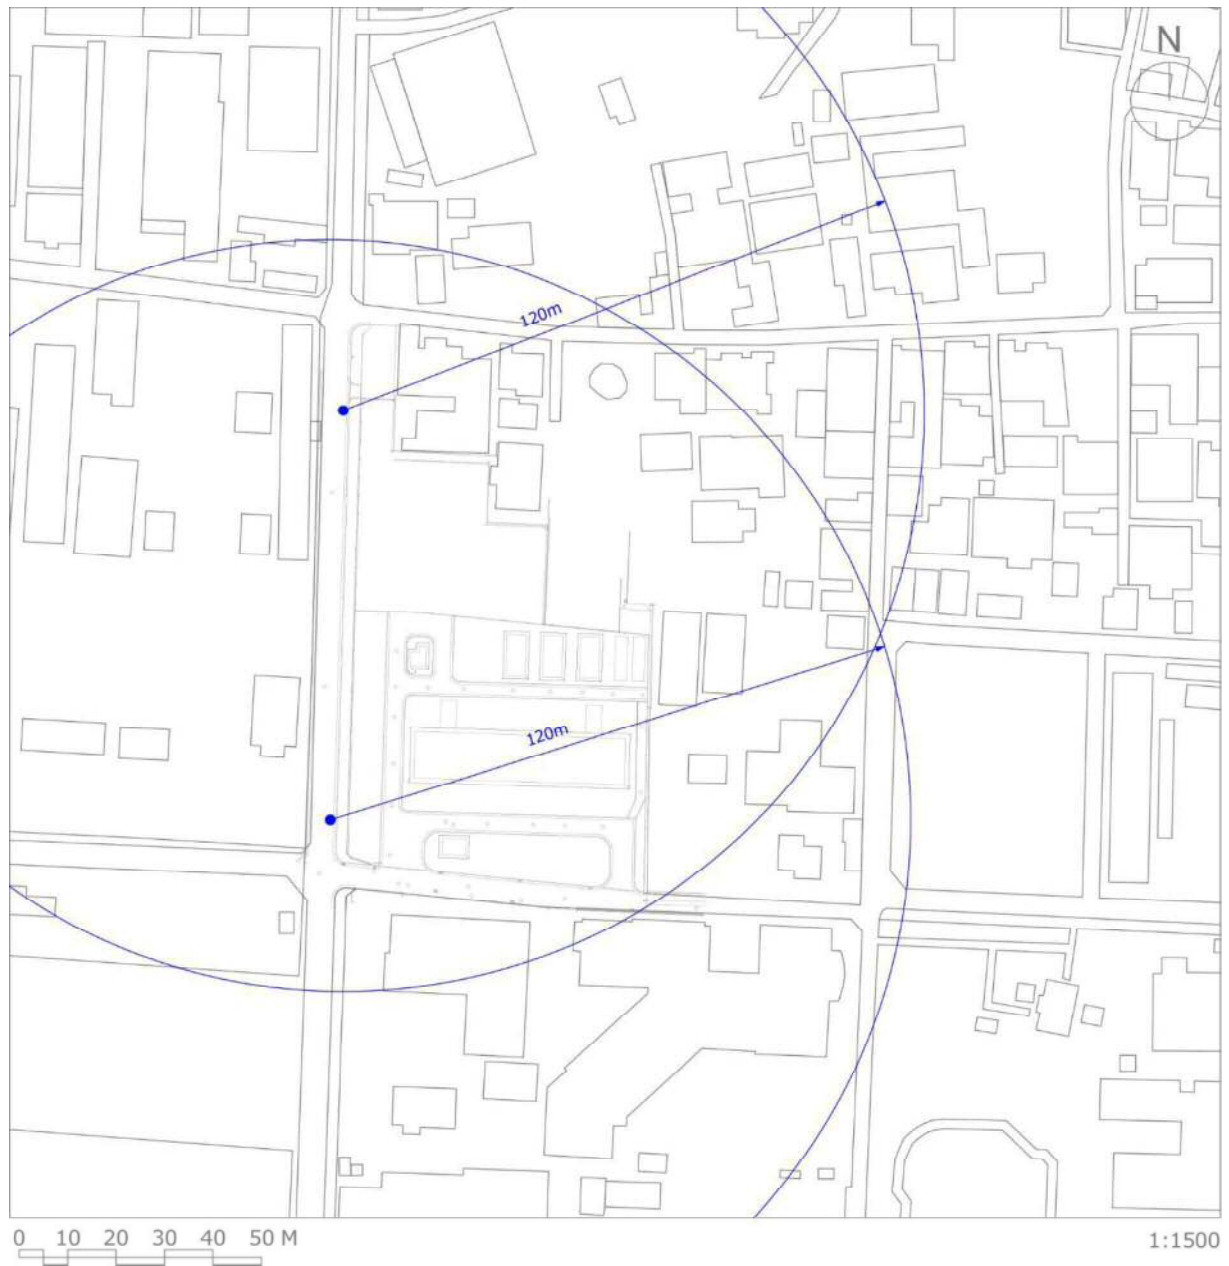

・敷地は、現況消火栓位置から半径 120m で包含されている。

※消火栓位置は現地調査による